CMA
201412341437

检 测 报 告

TEST REPORT

1、本报告无本单位红色CMA章、红色检验检测专用章,骑缝未盖红色检验检测专用章无效。

2、本报告无[illegible]

1、二噁英类向类换算见附录1。

2、参考标准：《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）二噁英类排放限值为0.1ng-TEQ/m³。

编制人：[illegible] 审核人：[illegible]

签发：[illegible]

附录 1

检测样品编号	XHF2204079-01	样品类型	废气

0.0006	0.014	0.012	×0.001	0.000012

O_8CDF

4、

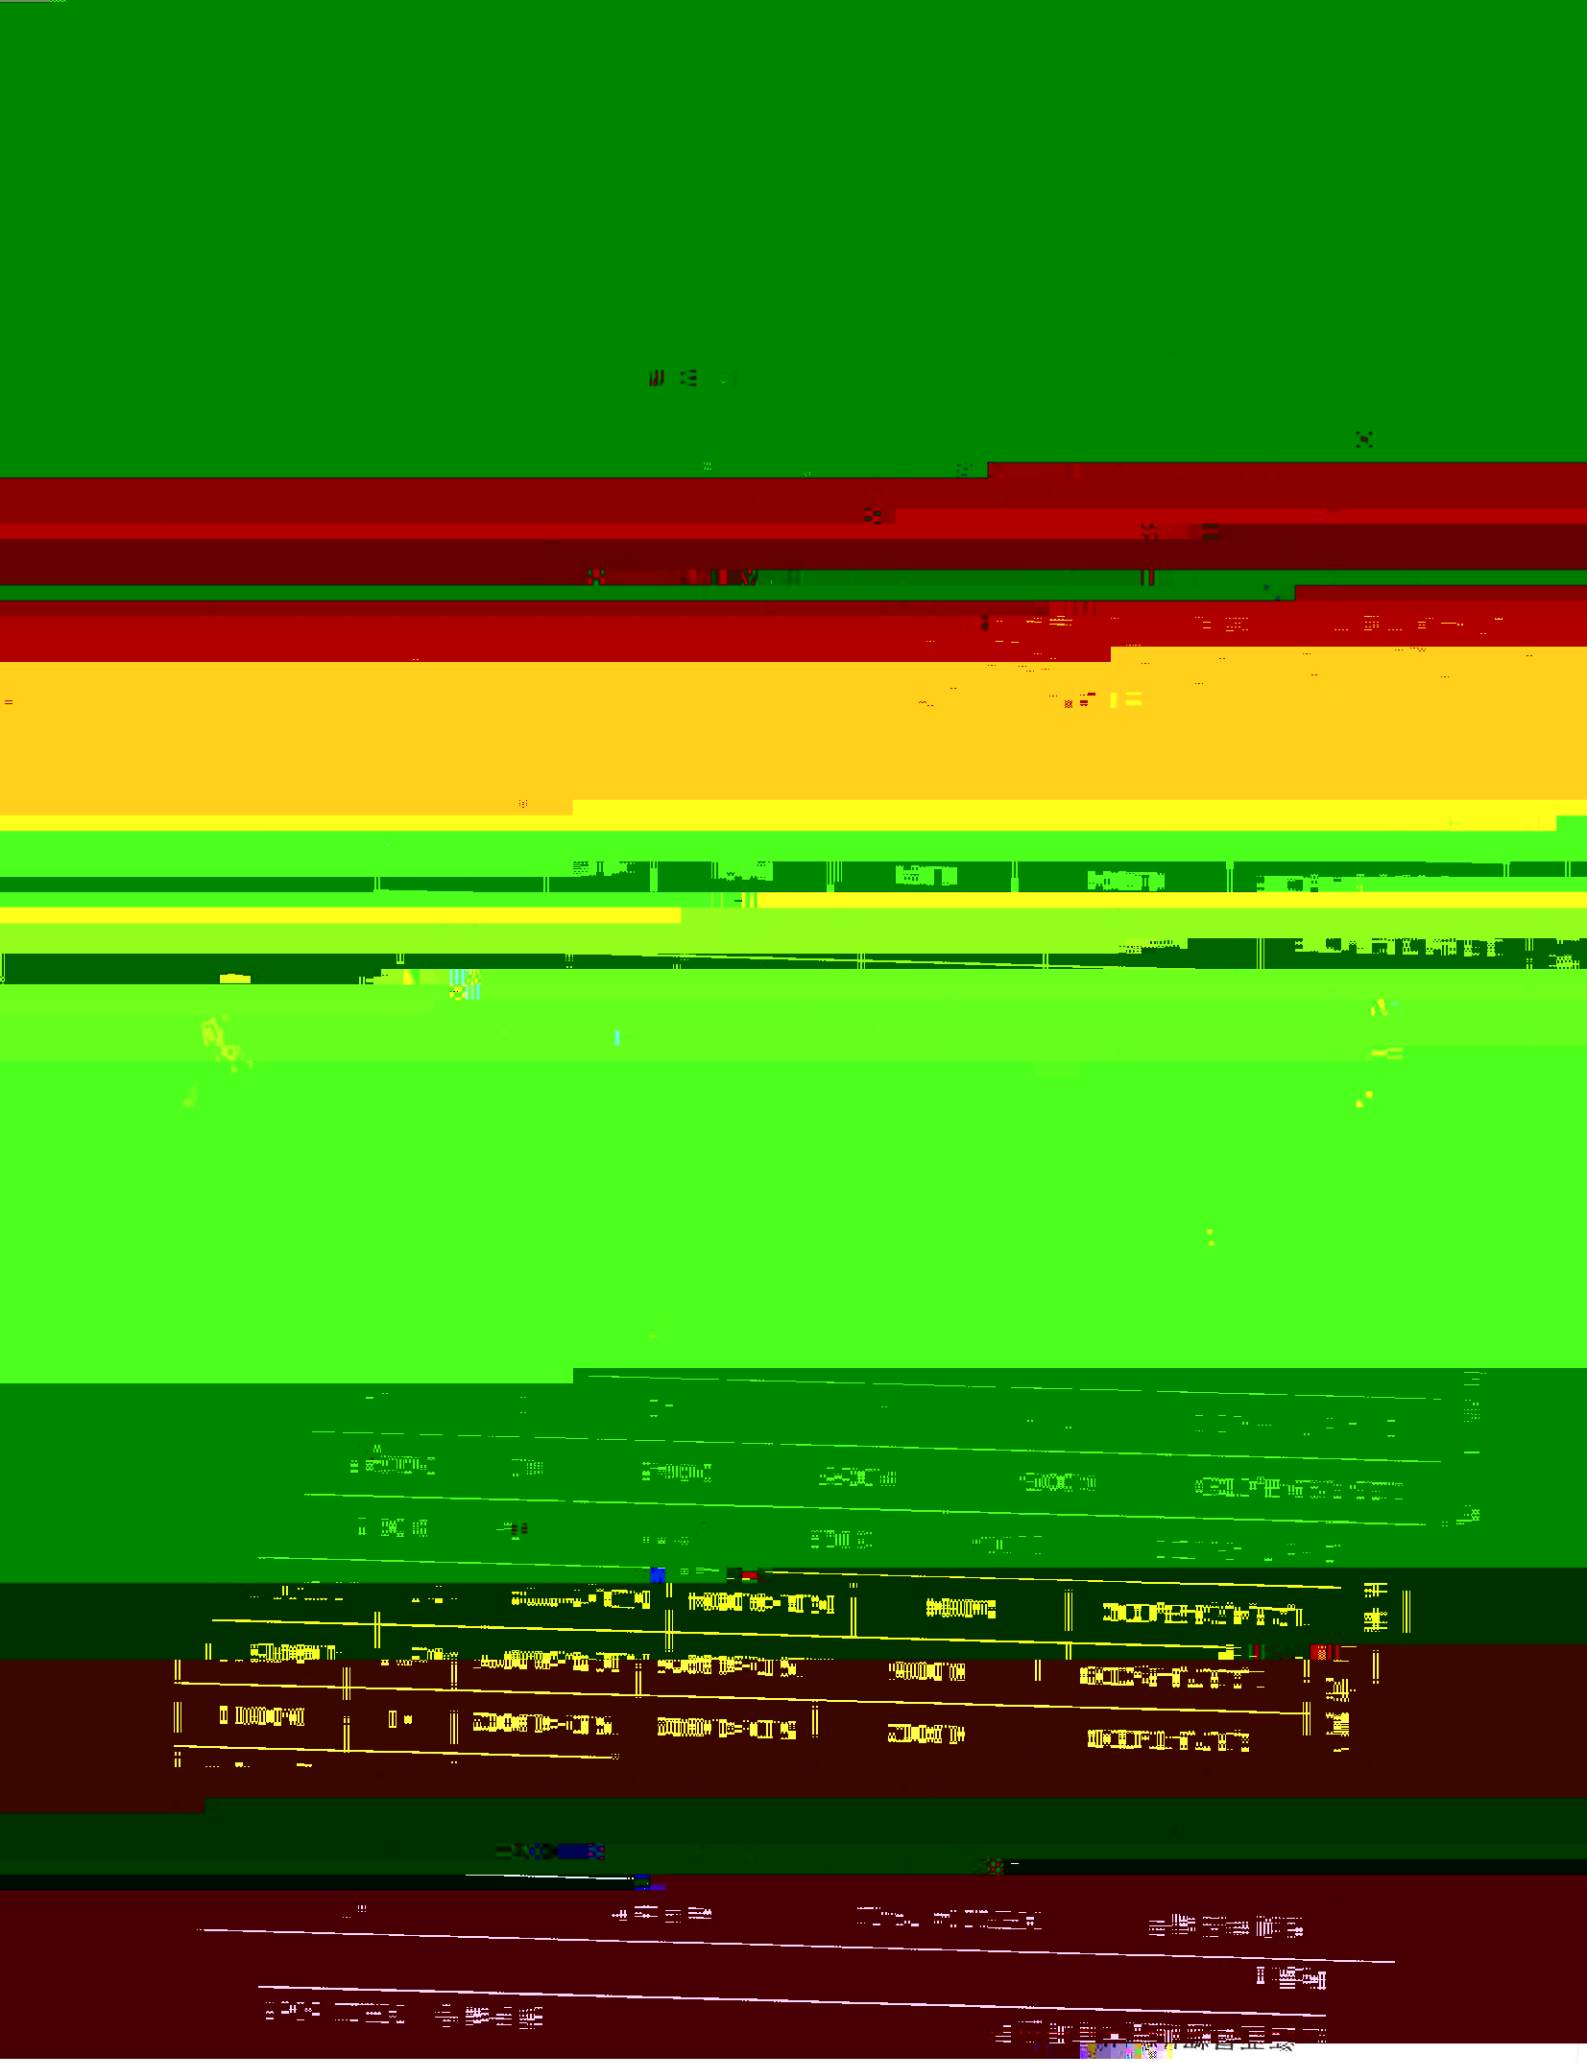

附录 1

样品类型	废气	检测样品编号	XHF2204079-03
实测浓度	换算浓度	毒性当量质量浓度	二噁英类	样品检出限
ng/m³	ng/m³	ng/m³	ng/m³
×0.5	0.026	氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,7,8-H₆CDF	0.0005	0.050	0.040
×0.1	0.0040		1,2,3,6,7,8-H₆CDF	0.0006	0.041	0.033
×0.1	0.0033		1,2,3,7,8,9-H₆CDF	0.0004	0.0043	0.0034
×0.1	0.00034		2,3,4,6,7,8-H₆CDF	0.0004	0.035	0.028
0.1	0.0028		1,2,3,4,6,7,8-H₇CDF	0.0004		
0.000031			1,2,3,4,7,8,9-H₇CDF	0.0006	0.0039	0.0031	×0.01
0.000034			O₈CDF	0.0006	0.043	0.034	×0.001
			二噁英类总量				

附录 2

废气二噁英采样工况记录表

检测点：2#生活垃圾替换炉，采样样品编号：XHCF2205120622051201 采样时间：[illegible]

大气压	100.5	KPa	静压	-0.20	KPa
烟温	185.5	℃	含氧量	9.5	%
截面	1.53[illegible]	m^2	含湿量	26.50	%
流速	15.7	m/s	烟气流量	86950	m^3/h
动压	141[illegible]	Pa	标标干流量	37640	m^3/h

检测点：2#生活垃圾替换炉，采样样品编号：[illegible]

大气压	100.2	KPa	静压	-0.10	KPa